


Серверная стойка



Блок управления Системы Жидкостного Охлаждения
(Насосы подачи жидкости, баки для слива и циркуляции)

Серверная стойка с установленными 3-мя шасси

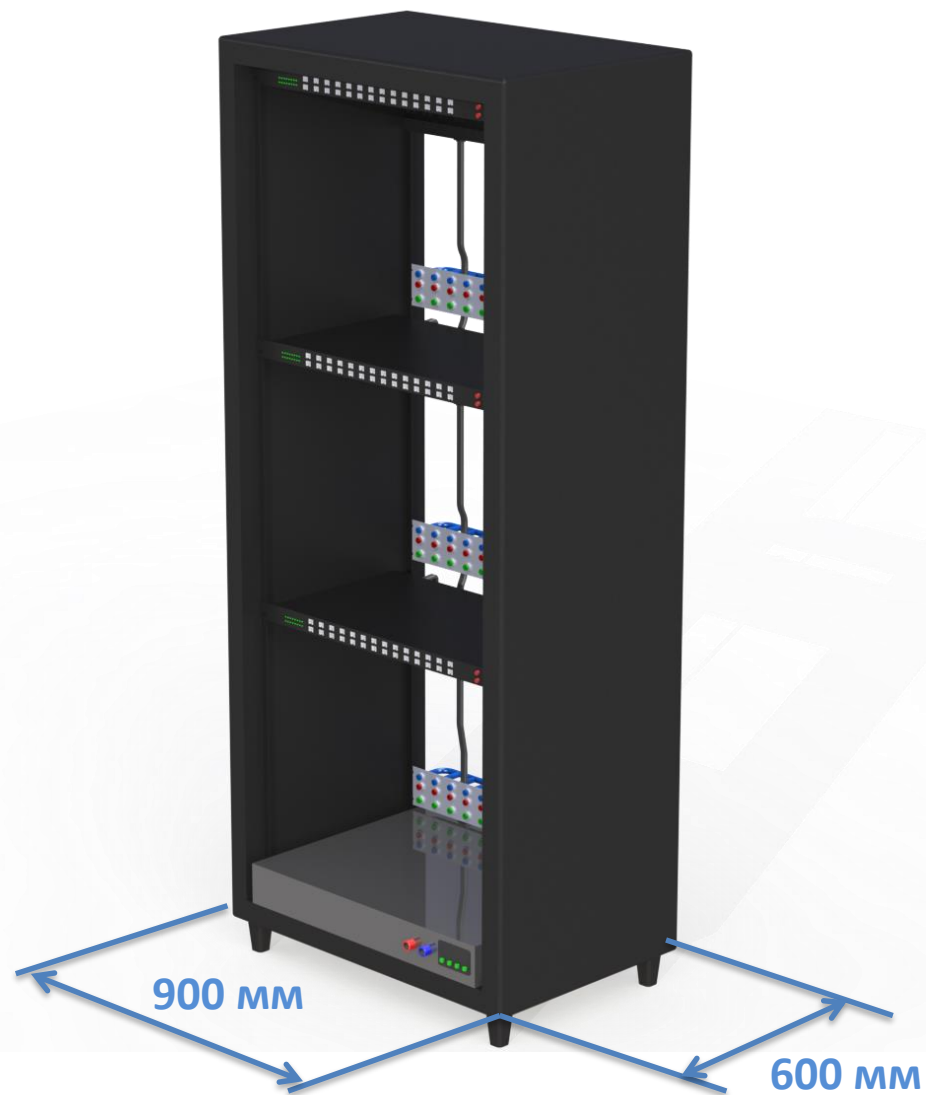


Устанавливаем сервера в 1 модуль




14 серверов

Устанавливаем сервера в 3 модуля

42 сервера

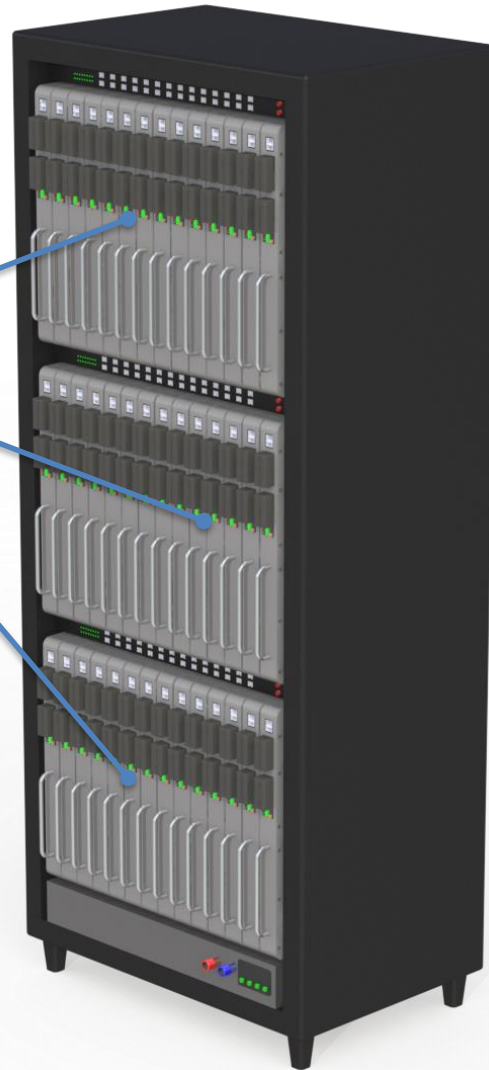

Все сервера подключены к системам: подачи жидкости, коммутации и электропитания

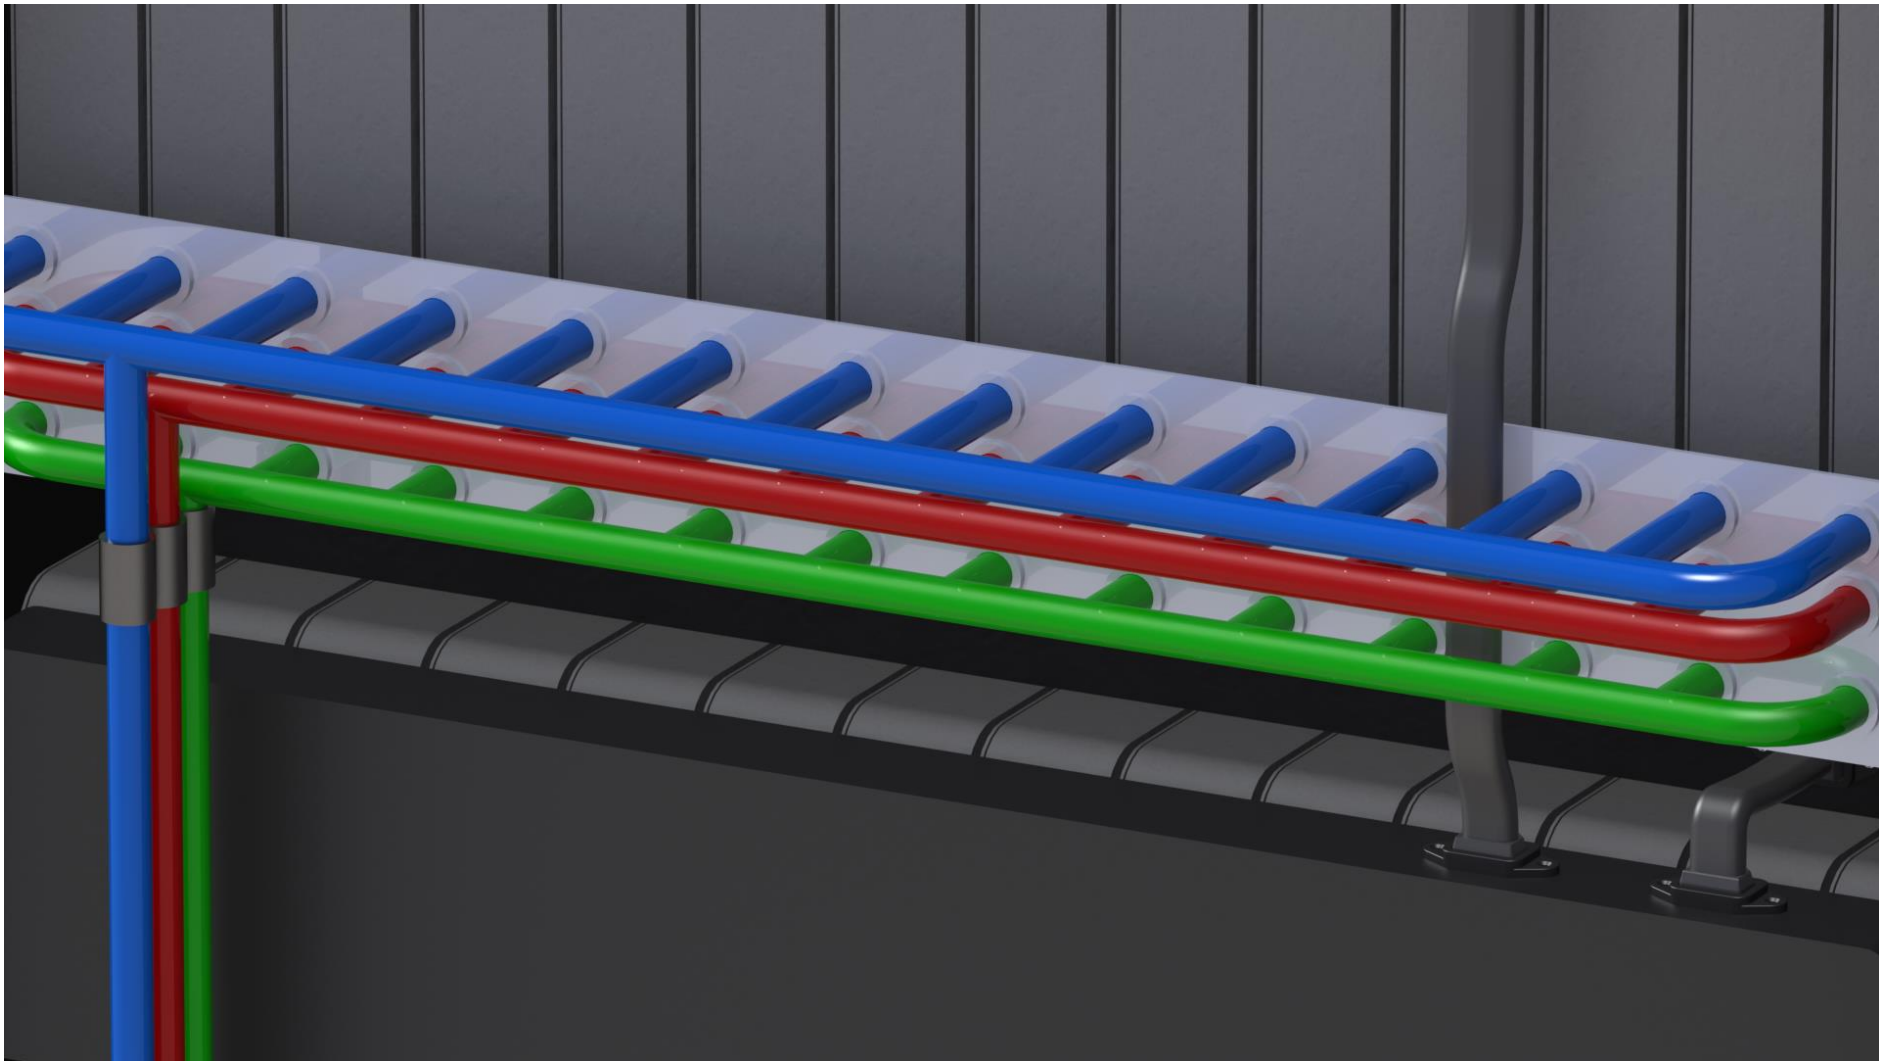


Подключение 3-х модулей к системам: подачи жидкости, коммутации и электропитания




Залив-Слив охлаждающей жидкости в сервер


Кнопка включения залива
охлаждающей жидкости

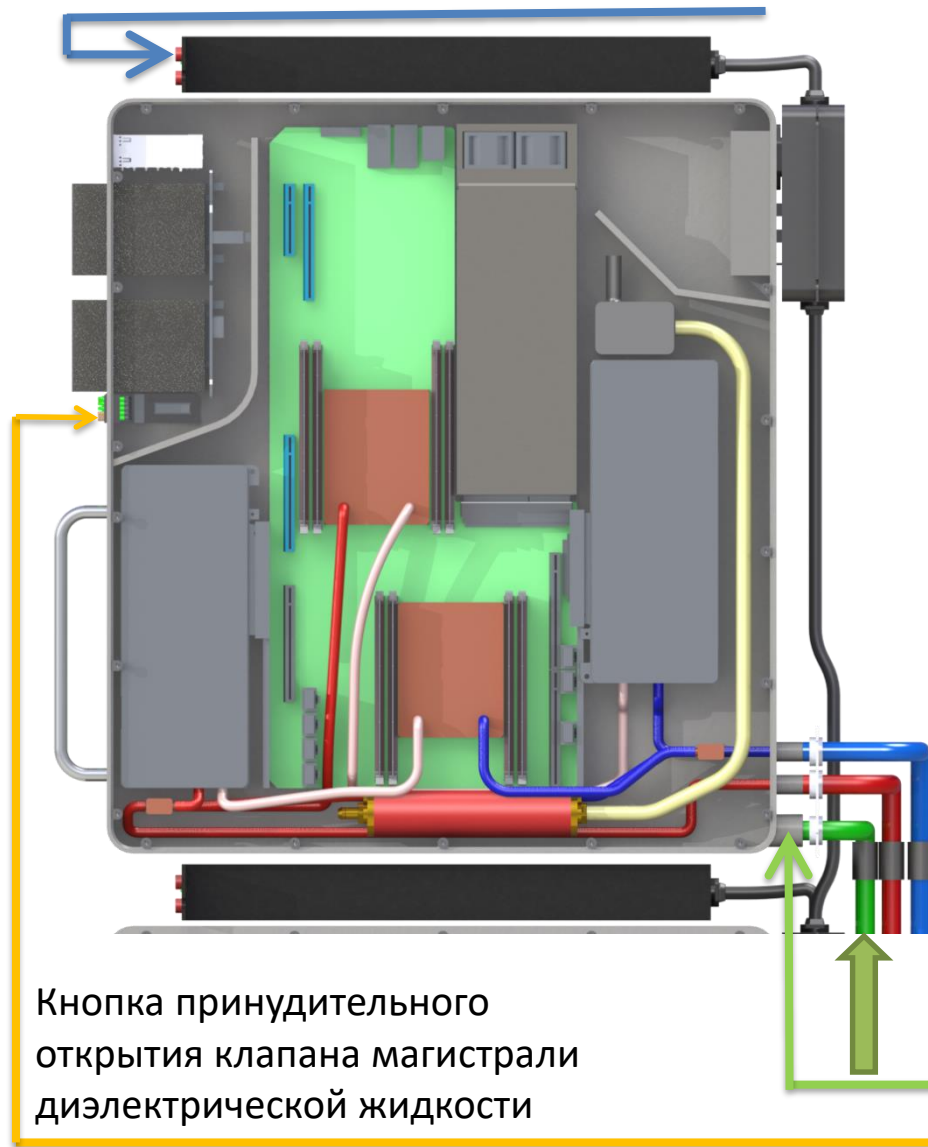

Кнопка включения слива
охлаждающей жидкости

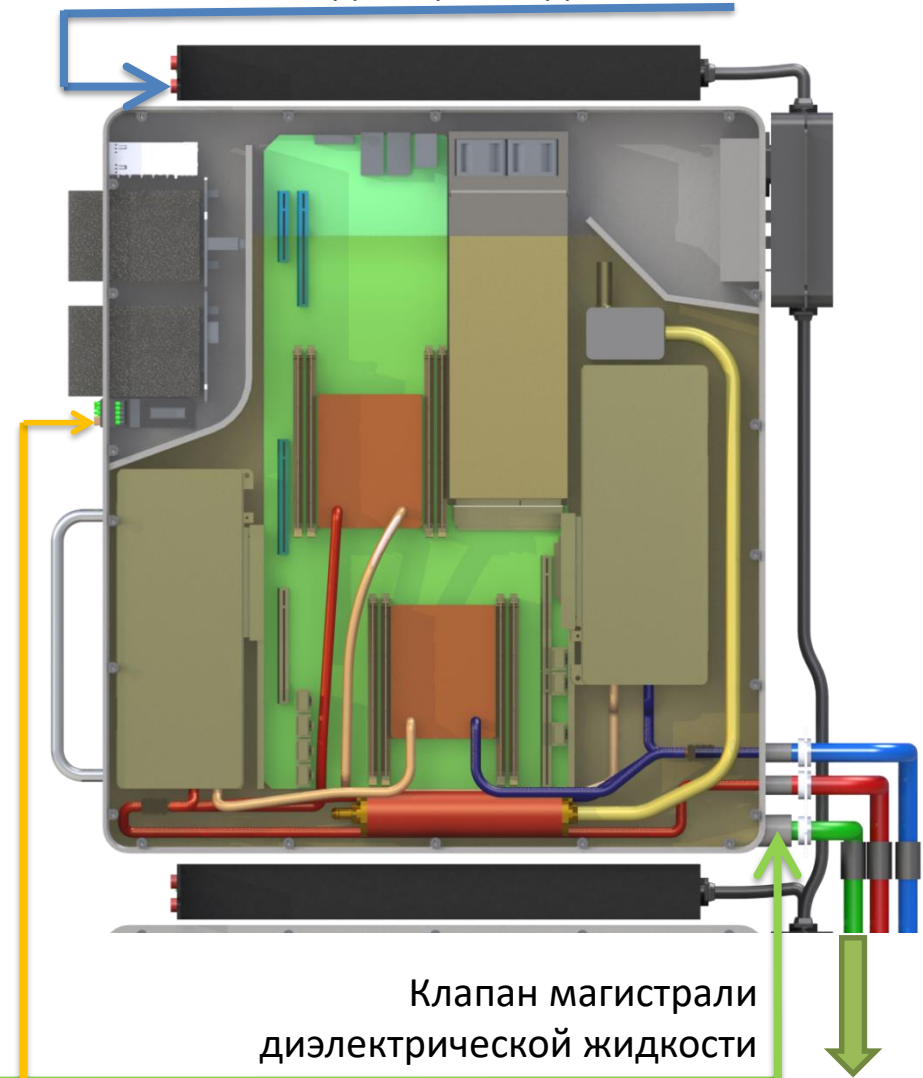

Индикация о неисправности Системы Жидкостного Охлаждения (СЖО)
(необходимости обслуживания-перегрев, изменение уровня жидкости)

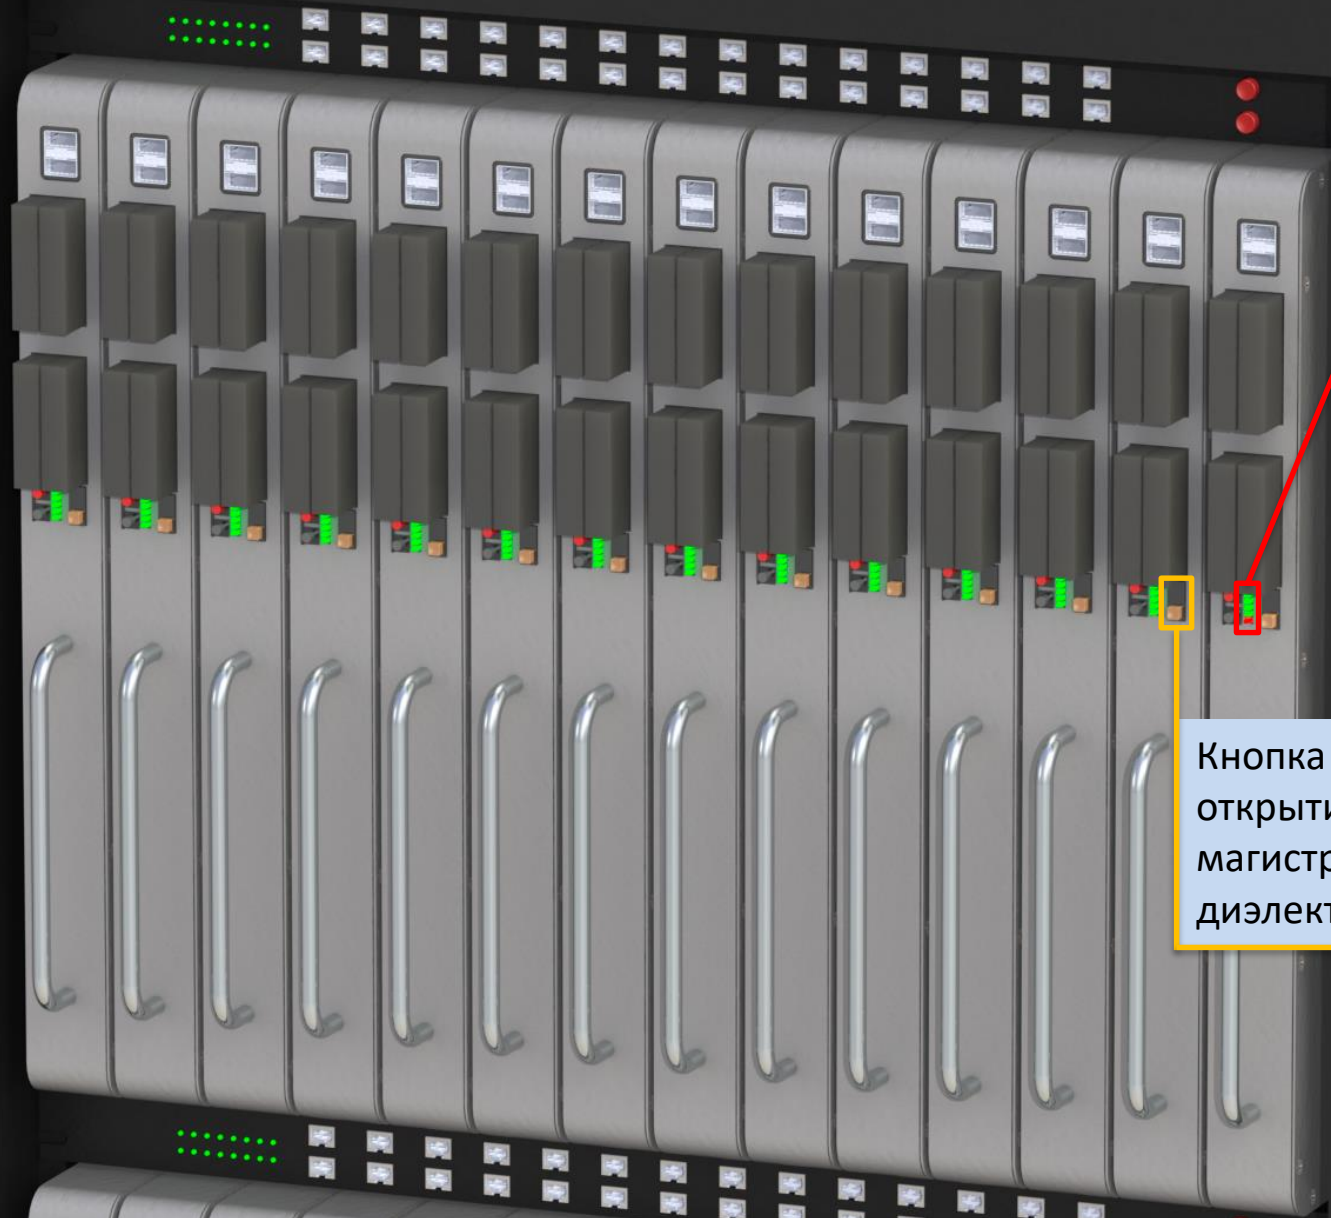

Кнопка принудительного
открытия клапана
магистрали
диэлектрической жидкости

Изъятие сервера из шасси после выключения и слива диэлектрической жидкости



Схема СЖО сервера

